

ドライプロ ドレンパイプ 排水管接続対応資料

※除湿機のドレン水を排水管に直接排水する場合の設置対応

ドレン水配管設置概要

ドレン水の排水をドレンパイプで屋外に排出せず、住宅の下水管に直接配管する方法

※基礎にドレンパイプ用のφ22穴加工無しで設置が可能になります。




●市販の排水用塩ビ管等部材を使用してドレンパイプと排水管を接続します。

必要部材：①ドレンアダプター(因幡電機:NDH-1416S)、②VP25塩ビ管、③逆止弁(ユージー産業:CVT-25)、
④食洗機継手合流チーズ(アロン化成:CU SG-T 50×20/25)

※逆止弁は臭気逆流防止対応品を使用してください。


※合流チーズは縦型/エルボ型タイプや合流接続管径は呼び40、50、75など現場に応じた対応をお願いします。

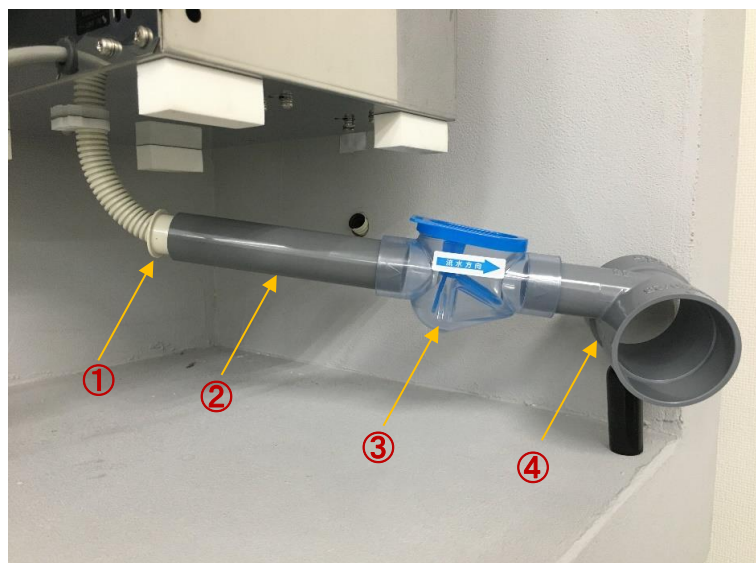

※逆止弁の使用上及び施工上の注意事項もよくお読みになりご使用ください。

※別紙、排水管接続概要図も参照ください。

訂符	年月日	改訂理由	記入	検認
1	. .			
2	. .			
3	. .			

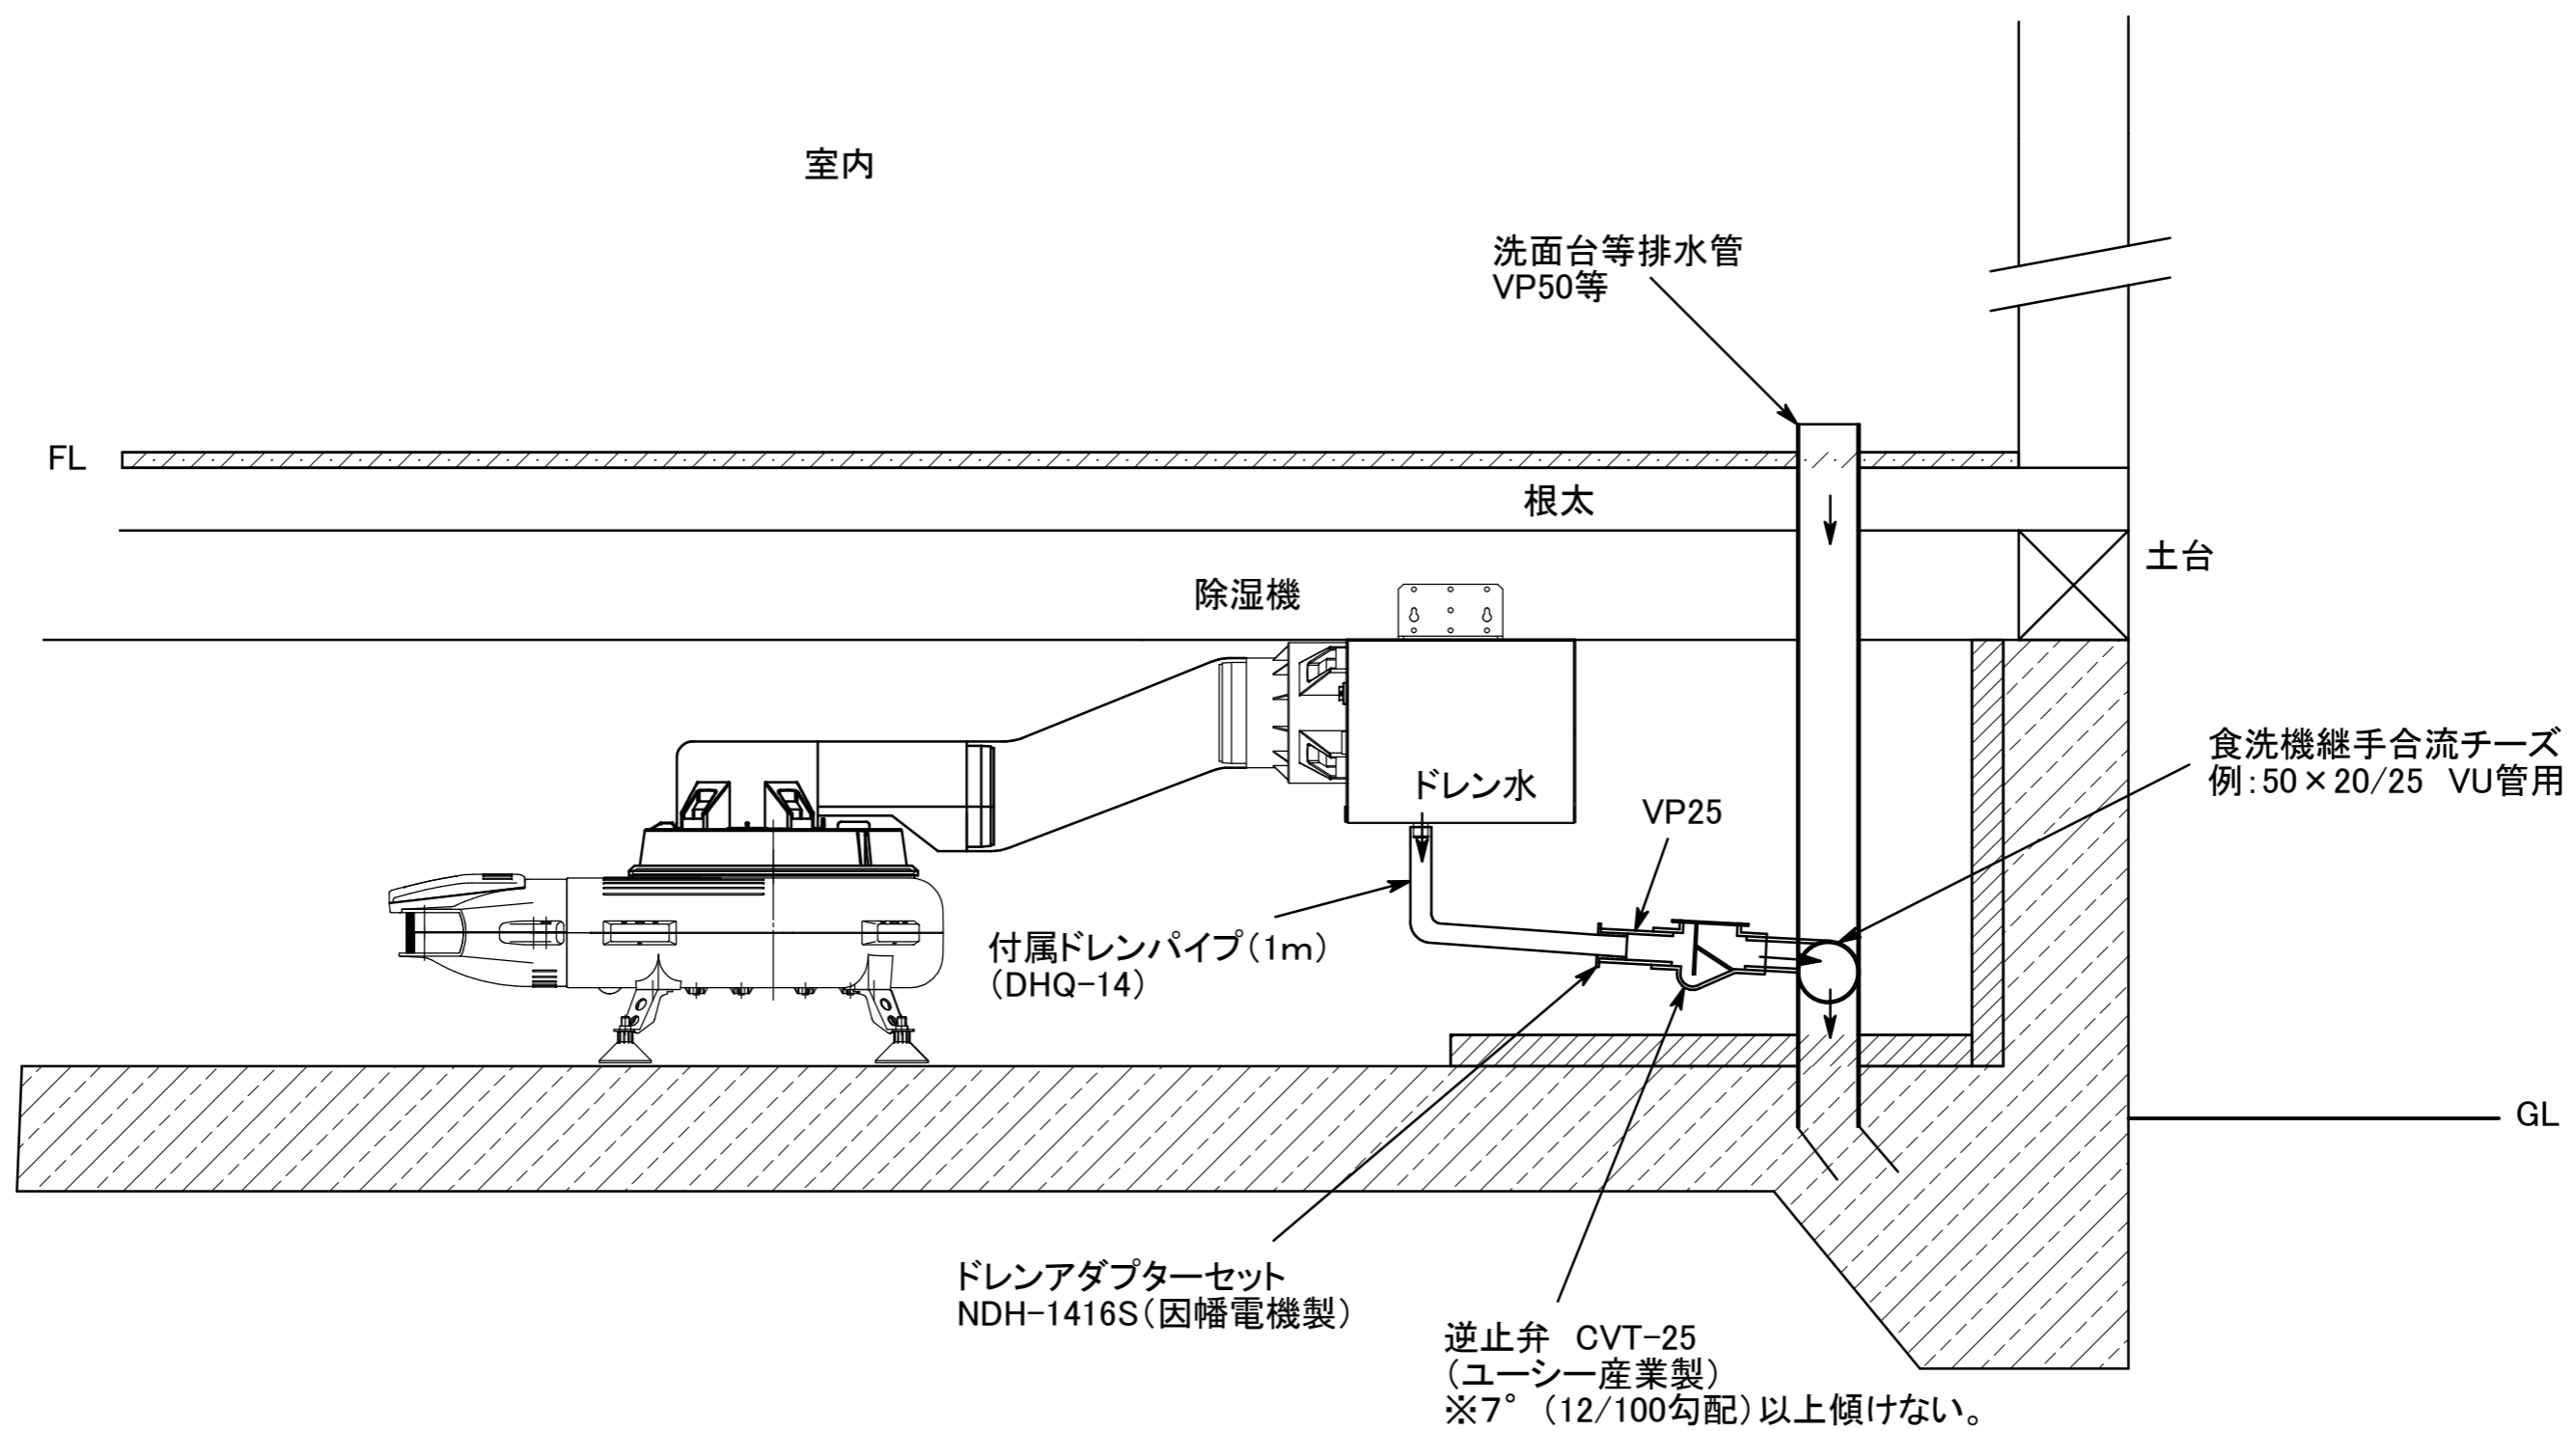

記号	図番又は品番	名称	個数	材質	処理・加工	記事
尺度	普通許容差			型式		床下除湿送風ユニット DP-800
単位 mm	材質			名称		排水管接続概要図
第三角法	処理・加工			図番		訂符 葉別
						セイホープロダクツ株式会社
						A 3